KOMPAKT-LÜFTUNGSGERÄT LG 3200

KOMFORT LÜFTUNG

ZERTIFIZIERTE KOMPONENTE
Passivhaus Institut

für den Wohnbau
(T-Ausführung)
für den Nichtwohnbau
(T-Ausführung)

EN13141-7:2010

TÜV AUSTRIA
TYPEN GEPRÜFT

ErP 2018

EU-Verordnung
1253/2014

PICHLER

Lüftung mit System.

Produktbeschreibung

Das Kompaktlüftungsgerät LG 3200 mit Passivhauszertifikat, besteht aus einem kompakten, wärmebrückenfreien und 50 mm wärmegedämmten Gehäuse aus verzinktem Stahlblech, außen pulverbeschichtet in RAL 9010. Das Lüftungsgerät enthält in der T-Ausführung (Temperaturänderungsgrad > 85 %) ein hocheffizientes Wärmerückgewinnungssystem mit Luft/Luft-Gegenstromwärmetauscher aus Aluminium oder in der F-Ausführung (mit Feuchterückgewinnung) einen Enthalpietauscher, einen automatischen 100-%igen Bypass, mit energiesparenden Radialventilatoren in modernster EC-Motoren-Technologie mit optionalem CO_2-Sensormodul für den bedarfsgeführten Komfortlüftungsbetrieb, ODA-Filter ISO ePM1 55% in der Außenluft und ETA-Filter ISO Coarse 90% in der Abluft, einer intern verkabelten Steuerelektronik. Optionale Erweiterungsmöglichkeiten wie Volumenstromkonstantregelung, Druckkonstantregelung oder unsere weiterentwickelte, effizienzoptimierte Pichler System Optimiserregelung ergänzen die umfangreichen Grundfunktionen. Kompaktlüftungsgerät geeignet für die Standmontage in frostfreien Räumen.

Einsatzbereich

Das Kompaktlüftungsgerät LG 3200 wird für die kontrollierte mechanische Be- und Entlüftung von größeren Wohnhäusern, als Zentralgerät für bis zu 40 Wohnungen, Schulen, Arztpraxen, Büros und ähnlichen Anwendungen eingesetzt. Der Verwendungsbereich erstreckt sich grundsätzlich auf Wohngebäude in Passiv- oder Niedrigenergiebauweise, bei einem einstellbaren Luftvolumenstrom bis ca. 3200 m^3/h.

Aufbauskizze LG 3200 (Standmontage)

Luftleitungsanschlüsse nach oben: AUL/FOL/ZUL/ABL (B x H) 300 x 800 mm
Luftleitungsanschlüsse: mit Anschlussprofil P30

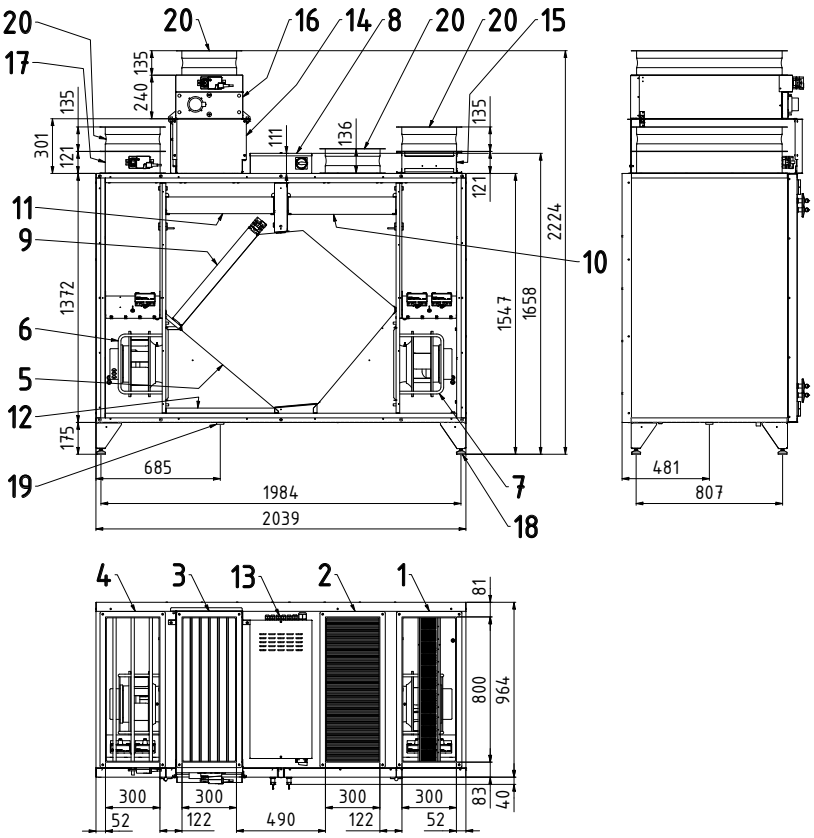

1 Zuluft 300 x 800 mm
2 Abluft 300 x 800 mm
3 Außenluft 300 x 800 mm
4 Fortluft 300 x 800 mm
5 Gegenstromwärmetauscher
6 Fortluftventilator
7 Zuluftventilator
8 Steuerung
9 Bypassklappe mit Stellmotor
10 Abluftfilter
11 Außenluftfilter
12 Kondensatwanne
13 Kabeleinführungen
1 x M32, 2 x M20, 10 x M16
14 Elektrovorheizregister, wärmegedämmt (optional)
15 Elektronachheizregister (optional)
16 Filter- und Klappenbox (in Verbindung mit Elektrovorheizregister notwendig) oder Absperrklappe Zuluft (optional, ohne Elektrovorheizregister, 120 mm Höhe)
17 Absperrklappe Fortluft (optional)
18 Höhenverstellbare Füße
19 Kondensatablauf
20 Elastische Stutzen oben

Optional: Warmwasser-Vorheizregister für Kanaleinbau und Warmwasser-Nachheizregister für Kanaleinbau

Abbildung: LG 3200-R (rechte Ausführung)

Die Bedieneinheit PI-HMI wird lose mitgeliefert.

Aufbauskizze LG 3200 S (Standmontage)

Luftleitungsanschlüsse nach oben: AUL/ABL (B x H) 300 x 800 mm
Luftleitungsanschlüsse seitlich: FOL/ZUL (B x H) 486 x 786 mm
Luftleitungsanschlüsse: mit Anschlussprofil P30

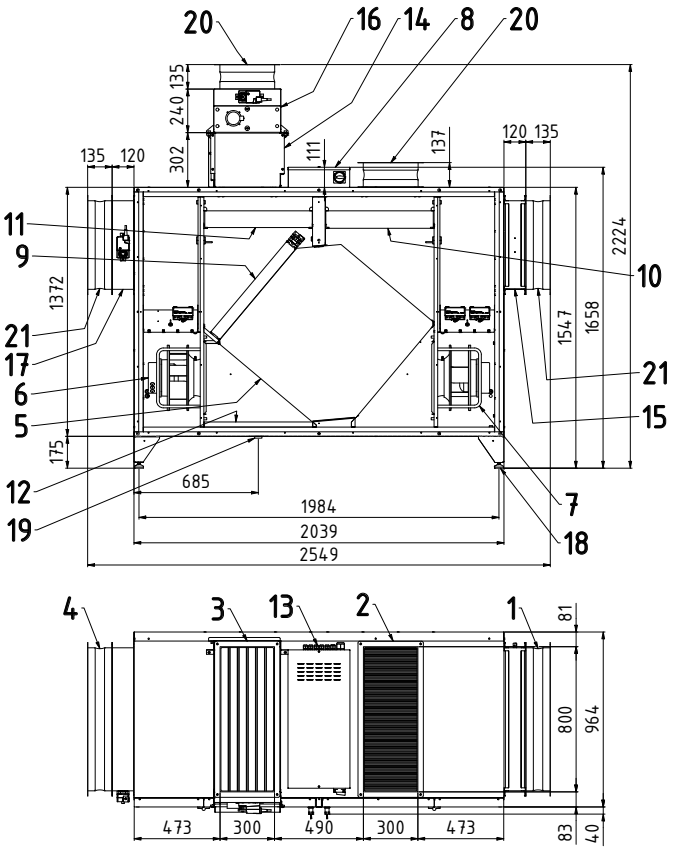

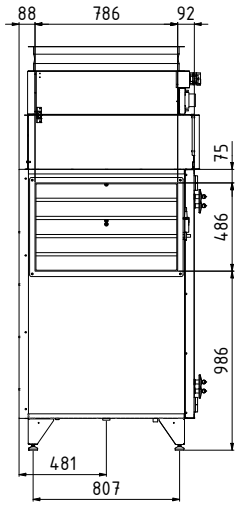

1 Zuluft 486 x 786 mm
2 Abluft 300 x 800 mm
3 Außenluft 300 x 800 mm
4 Fortluft 486 x 786 mm
5 Gegenstromwärmetauscher
6 Fortluftventilator
7 Zuluftventilator
8 Steuerung
9 Bypassklappe mit Stellmotor
10 Abluftfilter
11 Außenluftfilter
12 Kondensatwanne
13 Kabeleinführungen
1 x M32, 2 x M20, 10 x M16
14 Elektrovorheizregister, wärmegedämmt (optional)
15 Elektronachheizregister (optional)
16 Filter- und Klappenbox (in Verbindung mit Elektrovorheizregister notwendig) oder Absperrklappe Zuluft (optional, ohne Elektrovorheizregister, 120 mm Höhe)
17 Absperrklappe Fortluft (optional)
18 Höhenverstellbare Füße
19 Kondensatablauf
20 Elastische Stutzen oben
21 Elastische Stutzen seitlich

Optional: Warmwasser-Vorheizregister für Kanaleinbau und Warmwasser-Nachheizregister für Kanaleinbau

Abbildung: LG 3200-SR (rechte Ausführung)

Die Bedieneinheit PI-HMI wird lose mitgeliefert.

Ausführungsvarianten

Das Kompaktlüftungsgerät LG 3200 ist in verschiedenen Ausführungen lieferbar:

- Rechts oder links, in Abhängigkeit der Lage vom Zuluftanschluss
- Optional mit seitlichem Fortluft- und Zuluftstutzen
- Optional mit aufgebautem, isoliertem, elektrischem Vorheizregister 12 kW (die zusätzliche Verwendung einer Filter- und Klappenbox, 08FKK3200A, ist notwendig)
- Optional mit aufgebautem, elektrischem Nachheizregister 4 kW
- Mit Gegenstromwärmetauscher (T-Ausführung) oder Enthalpietauscher zur Feuchterückgewinnung (F-Ausführung)

LG 3200: Luftleitungsanschlüsse nach oben	linke Ausführung	rechte Ausführung
1 Außenluft *2 Zuluft* *3 Abluft* *4 Fortluft*	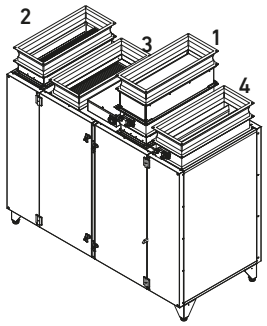	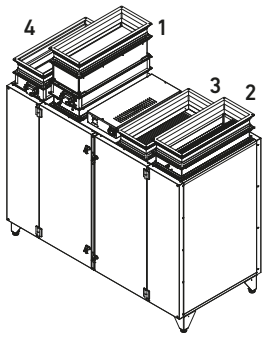

LG 3200 S: Zu- und Fortluft seitlich	linke Ausführung	rechte Ausführung
1 Außenluft *2 Zuluft* *3 Abluft* *4 Fortluft*	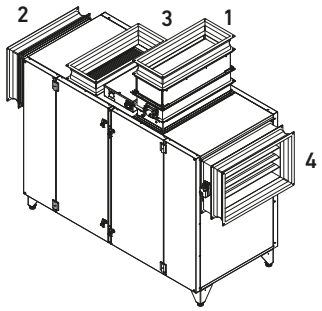	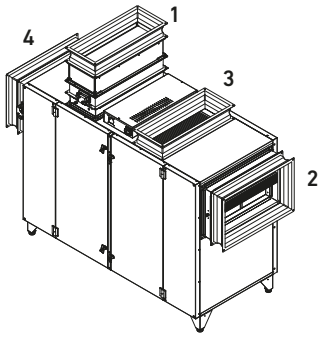

Artikelschlüssel LG 3200

08LG3200 T S L VN

Anbauteile
* ... ohne Bezeichnung: ohne Anbauteile
V ... Vorheizregister elektrisch
N ... Nachheizregister elektrisch

Revisionsseite aus Zuluftrichtung gesehen
L ... Links
R ... Rechts

Bauweise
* ... ohne Bezeichnung: Luftleitungsanschlüsse oben
S ... Seitlicher Zu- und Fortluftanschluss

Wärmetauschertype
T ... Gegenstromwärmetauscher mit Temperaturänderungsgrad > 85%
F ... Enthalpietauscher mit Feuchterückgewinnung

Gerätetype
08LG3200 ... Lüftungsgerät LG 3200

Technische Daten

Abmessungen:
(B x H x T) 2040 x 1655 x 1000 mm
Gehäuse in doppelschaliger Bauweise
aus verz. Stahlblech, Wärmedämmung 50 mm
Luftleitungsanschlüsse LG 3200:
AUL/FOL/ZUL/ABL (B x H) 300 x 800 mm (nach oben)
Luftleitungsanschlüsse LG 3200 S:
AUL/ABL (B x H) 300 x 800 mm (nach oben) &
FOL/ZUL (B x H) 486 x 786 mm (seitlich)
Anschlussprofil: P30
Kondensatanschluss mit Siphon und
mechanischer Geruchssperre ø 40 mm unten
Elektrischer Anschluss ohne E-Heizregister:
400 V/50 Hz/20 A
Elektrischer Anschluss mit E-Heizregister:
400 V/50 Hz/40 A
Schutzart: IP 20
zulässige Temperatur Geräteumgebung:
+ 5° C bis + 40° C
Gewicht ohne Zubehör: ca. 390 kg

WERTE LAUT EU-VERORDNUNG 1253-2014:

(Weitere Werte, siehe Produktdatenblatt downloadbar unter www.pichlerluft.at)

T-AUSFÜHRUNG MIT GEGENSTROMWÄRMETAUSCHER:

Maximaler Betriebspunkt:
Volumenstrom: 3200 m^3/h
externe Pressung: 250 Pa
Nennbetriebspunkt:
Volumenstrom: 1700 m^3/h
externe Pressung: 200 Pa
Spezifische Ventilatorleistung SFP: 0,33 Wh/m^3
Thermischer Übertragungsgrad: 85,2 %

F-AUSFÜHRUNG MIT ENTHALPIETAUSCHER ZUR FEUCHTERÜCKGEWINNUNG:

Maximaler Betriebspunkt:
Volumenstrom: 2900 m^3/h
externe Pressung: 250 Pa
Nennbetriebspunkt:
Volumenstrom: 1700 m^3/h
externe Pressung: 200 Pa
Spezifische Ventilatorleistung SFP: 0,34 Wh/m^3
Thermischer Übertragungsgrad: 80,3 %
Feuchteübertragungsgrad: 76 %

ZERTIFIZIERTE KOMPONENTE
Passivhaus Institut

PASSIVHAUSZERTIFIZIERT GEMÄSS PHI-KRITERIEN (T-AUSFÜHRUNG)

Nichtwohnbau:
Einsatzbereich: 950 – 1800 m^3/h bei externer Pressung von 259 Pa
Gehäusedichtheit: Externe Leckage 0,3 %, Interne Leckage 0,9 %
Wärmebereitstellungsgrad: $\eta_{eff,\,t,\,WRG}$ = 84 %
Behaglichkeitskriterium: T_{ZUL} = +16,5 °C bei T_{AUL} = -10 °C
Stromeffizienz: $\eta_{elek.}$ = 0,41 Wh/m^3

Wohnbau:
Einsatzbereich: 950 – 2200 m^3/h bei externer Pressung von 236 Pa
Gehäusedichtheit: Externe Leckage 0,3 %, Interne Leckage 0,9 %
Wärmebereitstellungsgrad: $\eta_{eff,\,t,\,WRG}$ = 82 %
Behaglichkeitskriterium: T_{ZUL} = +16,5 °C bei T_{AUL} = -10 °C
Stromeffizienz: $\eta_{elek.}$ = 0,41 Wh/m^3

Farb-Touchscreen PI-HMI

Optimierter Anlagenbetrieb mit dem Pichler-System-Optimiser

Betrieb

STEUERUNG

Die Lüftungsgeräte sind standardmäßig mit einem integrierten Pichler-Steuer- und Regelungssystem ausgestattet. Die Einstellungen am Lüftungsgerät werden mittels integriertem Webserver vorgenommen, beschränkte Einstellungen können auch über einen Farb-Touchscreen PI-HMI vorgenommen werden. Außerdem werden auf der Bedieneinheit die aktuellen Betriebszustände und Systemwerte wie z.B. Betriebsart, Lüfterstufe, Temperaturen etc. dargestellt. Über Meldeleuchten werden der Betrieb (grün) und Störungen sowie Filterwechsel (rot blinkend) angezeigt und auch als Klartextanzeige visualisiert. Es kann zwischen Automatikbetrieb und manuellem Betrieb ausgewählt werden.

ABMESSUNGEN BEDIENEINHEITEN

Artikel	Abmessungen	Artikelnummer
PI-HMI mit Anschlusskabel, Länge 1 m, und beidseitigem RJ12-Stecker	(B x H x T) 80 x 121 x 42 mm	im Lieferumfang enthalten

OPTIONAL: GEBÄUDEAUTOMATION – VERNETZBARKEIT

Das Pichler-Air2-System bietet mehrere Möglichkeiten der Vernetzung bzw. Anbindung an ein übergeordnetes Gebäudeautomationssystem.

- Integrierter Webserver
- Modbus RTU
- Modbus TCP/IP
- BACnet
- KNX-Gateway

Die entsprechende Busanbindung wird gemäß der Kundenbestellung werkseitig aktiviert/parametrisiert.

SIGNALAUSTAUSCH

- Eingang für niedrige Drehzahl
- Eingang für hohe Drehzahl
- Störmeldung A (Abschaltung der Anlage)
- Eingang extern Start
- Eingang extern Stopp (Option)
- Eingang externer Brandalarm (Option)
- Betriebsmeldung (Option)

FUNKTIONEN DER PICHLER-REGELUNG

- Vorheizregister, elektrisch oder PWW
- Nachheizregister, elektrisch oder PWW
- Kühlregister PKW / DX
- Luftent- bzw. –befeuchtung
- Stetig geregelte Wärme-/„Kälte"-Rückgewinnung über den Gegenstromwärmetauscher und Bypass
- Luftfilterüberwachung mit Drucksensorik (statisch oder dynamisch)
- Außenluftkompensation
- Sommernachtskühlung (nur in Verbindung mit Wochenprogramm)
- Wochenprogramm

REGELUNGSARTEN

- Volumenstromkonstantsregelung
- Druckkonstantregelung (Option)
- Pichler-System-Optimiser-Regelung (Option)
- Luftqualitätssteuerung CO_2 (Sensor erforderlich)
- Luftqualitätssteuerung VOC (Sensor erforderlich)
- Externes Führungssignal 0-10 V (Option)

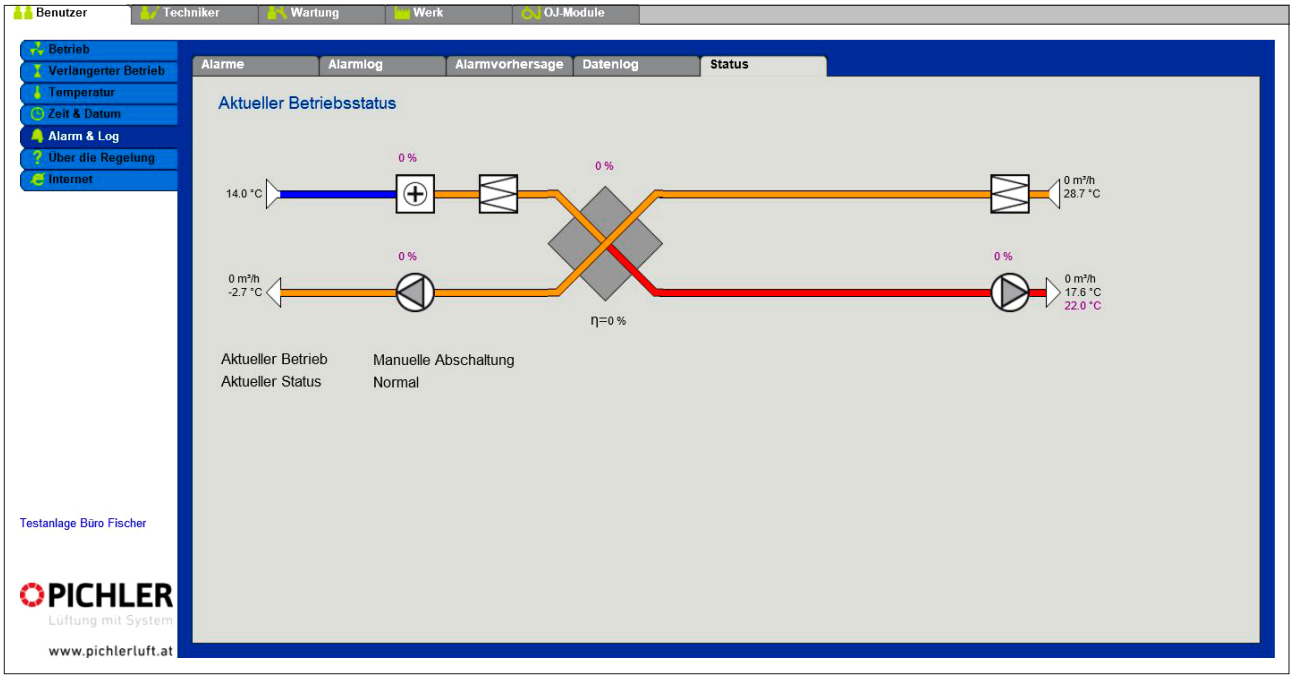

Integrierter Webserver – Anlagenstatus

Funktionsübersicht

Funktion	Beschreibung	Standard	Optional*
Regelungsart Lüftung	Volumenstromkonstantregelung	●	
	Druckkonstantregelung		●
	PICHLER-System-Optimiser		●
	Luftqualitätssteuerung CO_2		●
	Luftqualitätssteuerung VOC		●
	Externes Steuersignal 0-10 V		●
Regelungsart Temperatur	konstante Zulufttemperatur		●
	konstante Ablufttemperatur	●	
Zusätzliche Funktionen	Außenluftkompensation	●	
	Sommernachtkühlung (nur bei Wochenprogramm)	●	
Mögliche Heiz- und Kühlkomponenten	Externes Elektrovorheizregister		●
	Ansteuerung eines externen E-NHR		●
	Ansteuerung DX-Kühler		●
	Ansteuerung Wasser-Vorheizregister		●
	Ansteuerung Wasser-Nachheizregister		●
	Ansteuerung Wasser-Kühlregister		●
	Ansteuerung Wasser-Kombiregister		●
Kommunikation	Integrierter Webserver		●
	Modbus TCP/IP		●
	Modbus RTU (bei System-Optimiser nicht möglich!)		●
	BACnet		●
	KNX-Gateway		●
Hardware Signalaustausch	Analogeingang für VOC/CO_2 Sensor (auf Klemme)		●
	Eingang niedrige Drehzahl		●
	Eingang hohe Drehzahl		●
	Ansteuerung Absperrklappen 2 x Belimo LM24A (auf Klemme)	●	
	Störmeldung Level A (potentialfrei max. 30V / 3A)	●	
	Störmeldung Level B (Wartungsmeldung)		●
	Eingang extern Start (invertiert)		●
	Eingang extern Stopp (auf Klemme)		●
	Eingang externer Brandalarm (auf Klemme)		●
	Betriebsmeldung (potentialfrei max. 30V / 3A)	●	

**** Optionen sind aufpreispflichtig und bei Bestellung anzuführen!***

CO_2-Sensor

Modbus/KNX-Gateway

Zubehör

ERSATZFILTER

Sorgen bei regelmässigem Austausch für eine einwandfreie Hygiene und Luftqualität, sowie für die Funktionstüchtigkeit und effiziente Betriebsweise des Gerätes.

Artikel	Artikelnummer
ODA-Filter ISO ePM1 55% (Außenluft)	40LG050170 (Standard)
ETA-Filter ISO Coarse 90% (Abluft)	40LG050180 (Standard)
ODA-Filter ISO ePM1 85% (Außenluft)	40LG050190
ETA-Filter ISO ePM10 70% (Abluft)	40LG050200

BEDARFSGEFÜHRTE LÜFTUNGSREGELUNG

CO_2- oder VOC-Sensoren für die bedarfsgeführte Lüftungsregelung. Das Lüftungsgerät erhöht bzw. senkt die Luftmengen automatisch in Abhängigkeit der Raumluftqualität. Die Sensoren sind für die Auf- und Unterputzmontage ausgeführt.

Farbe: weiß
Abmessungen: B x H x T = 85 x 85 x 35 mm
Umgebungstemperatur: 10-50° C
Messbereich: 0-2000 ppm
Versorgungsspannung der Sensoren: 24V AC/DC
Führungssignal: 0-10 V

Artikel	Artikelnummer
CO_2-Sensor	07RCO248330

Ein bedarfsgeführter Anlagenbetrieb über CO_2- oder VOC-Sensormodul funktioniert nur im Automatikbetrieb.
Die Zuordnung der Lüfterstufen zu den maximalen ppm-Werten kann über den integrierten Webserver verändert werden.

ABSPERRKLAPPEN

Rahmen und Lamellen verzinkt, mit montiertem Motor LM24A-F.
Ohne E-Vorheizregister:
LG 3200: 2 x 08AKE800300
LG 3200S: 1 x 08AKE800300 + 1 x 08AKE786486
Mit E-Vorheizregister:
LG 3200: 1 x 08AKE600200 + 1 x 08FKK3200A
LG 3200S: 1 x 08AKE586286 + 1 x 08FKK3200A

Artikel	Abmessungen	Artikelnummer
Absperrklappe für Geräte mit obenliegenden Anschlüssen mit Flansch: P30, Stellantrieb LM24A-F	Anschluss: B x H = 800 x 300 mm	08AKE800300
Absperrklappe für Geräte mit seitlich liegenden Anschlüssen mit Flansch: P30, Stellantrieb LM24A-F	Anschluss: B x H = 786 x 486 mm	08AKE786486

SEGELTUCHSTUTZEN

Aus kaschiertem und hochreißfesten Gewebe und mit beidseitigen Flansch aus verzinktem Stahlblech. Flansch P30.
Gestreckte Länge: 150 mm
LG 3200: 4 x 08STELG3200
LG 3200S: 2 x 08STELG3200 + 2 x 08STELG3200S

Artikel	Abmessungen	Artikelnummer
Segeltuchstutzen für Geräte mit obenliegenden Anschlüssen	Anschluss: B x H = 800 x 300 mm	08STELG3200
Segeltuchstutzen für Geräte mit seitlich liegenden Anschlüssen	Anschluss: B x H = 786 x 486 mm	08STELG3200S

MODBUS/KNX-GATEWAY

Das Modbus/KNX Gateway ermöglicht die Anbindung eines Lüftungsgerätes an ein KNX-Bussystem. Dabei dient das Gateway als Bindeglied zwischen den beiden Bussystemen. Das Gateway ist dabei immer der Master am Modbus. Auf der KNX Seite hingegen, verhält es sich wie ein gewöhnliches KNX TP-1 Gerät. Dies ermöglicht eine zentrale Steuerung und Überwachung des Lüftungsgerätes durch ein KNX-System. Um die Konfiguration zu erleichtern, steht das "Config Tool" ein DCA (Device Configuration App) für die ETS zur Verfügung. Mit diesem ist es möglich bereits bestehende Konfigurationen für das Gateway zu übernehmen.

Technische Daten:
Abmessungen: L x B x T = 18 x 100 x 60 mm
Gewicht: ca. 50 g
Montage: Hutschiene DIN Reiheneinbau 1TE
Zulässige Umgebungstemperatur: -5 – 45 °C
Zulässige Lagertemperatur: -25 – 70 °C
Zulässige rel. Feuchte: 5 – 93 % nicht kondensierend
Schutzart: IP20
Spannungsversorgung: KNX Bus ca. 8 mA
Schnittstellen: EIA-485, KNX-TP1

Artikel	Artikelnummer
Modbus/KNX-Gateway	08KNXGAC

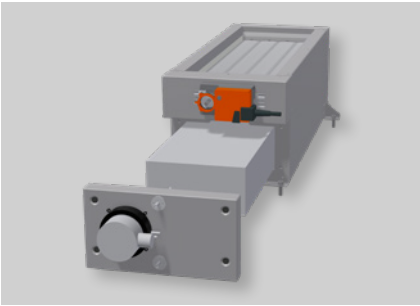

Filter- und Klappenbox zum Schutz des E-Vorheizregisters

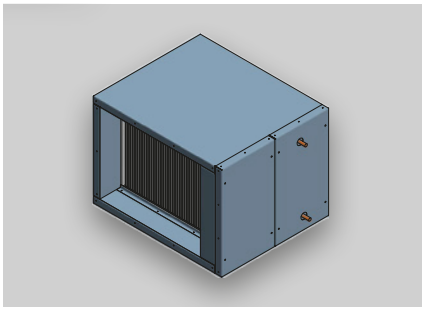

Filter- und Warmwasser Vorheizregisterbox

FILTER- UND KLAPPENBOX

Die externe Filter- und Klappenbox ist bei Geräten mit Elektrovorheizregistern zu deren Schutz notwendig und hat ein wärmegedämmtes Gehäuse aus verzinktem Stahlblech mit einer Wandstärke von 30 mm. Sie kann direkt am Heizregister aufgesetzt werden und besteht aus einer Klappe mit anschließendem Filter ISO Coarse 70%. Der Klappenantrieb ist bereits aufgebaut und eine Drucküberwachung des Filters ist ebenfalls bereits inkludiert. Außerdem kann der Filter einfach über die Vorderseite getauscht werden.

ABMESSUNGEN

Artikel	Abmessungen	Artikelnummer
Filter- und Klappenbox für LG 3200 mit Vorfilter ISO Coarse 70%	(B x H x T) 450 x 242 x 954 mm	08FKK3200A
Ersatzfilter ISO Coarse 70% Filter- und Klappenbox LG 3200		40LG0500021A

FILTER- UND WARMWASSER VORHEIZREGISTERBOX

Isoliertes Gehäuse bestehend aus Filtereinheit und Warmwasser-Vorheizregister. Der Außenluftfilter des Lüftungsgerätes wird in die Filter- und Warmwasser Vorheizregisterbox eingesetzt.
Nur in Verbindung mit einem zusätzlichen Kanaltemperaturfühler (Art. Nr. 40LG0400011B) und einem Dreiwege Motorregelventil (Art. Nr. 07R3..LR24ASR).

Luftmenge: 3200 m^3/h
Lufteintrittstemperatur: -16 °C
Luftaustrittstemperatur: 0 °C
Medium: 55/45 °C
Glykolanteil: 30%
Leistung: 17,51 kW

Artikel	Abmessungen	Artikelnummer
Filter- und Warmwasser Vorheizregisterbox, isoliert	(B x H x T) 800 x 695 x 960 mm	08HBOXLG3200

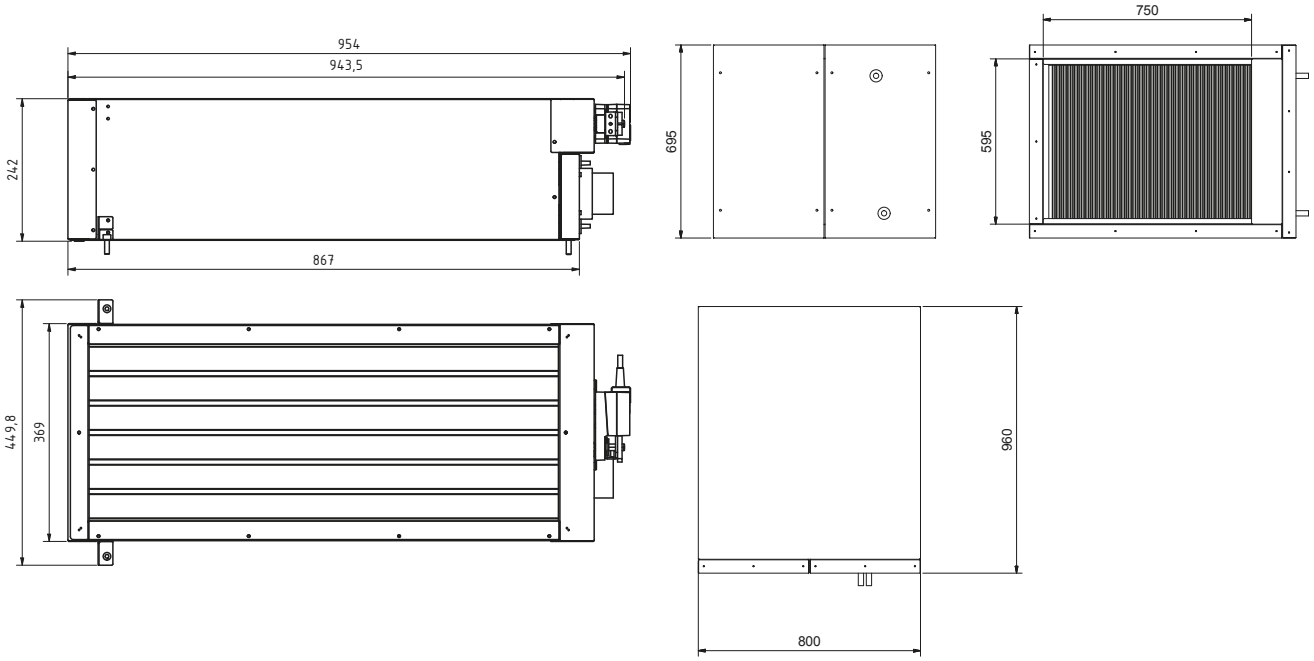

Warmwassernachheizregister

Kaltwasserregister

Kanaltemperaturfühler

EXTERNES WARMWASSERNACHHEIZREGISTER

Zur Nachheizung der Zuluft für Kanaleinbau (B x H = 800 x 500 mm).
Nur in Verbindung mit einem zusätzlichen Kanaltemperaturfühler (Art. Nr. 40LG0400011B) und einem Dreiwege Motorregelventil (Art. Nr. 07R3..LR24ASR).

Luftmenge: 3400 m³/h
Medium: 60/40 °C
Kanalanschluss: B x H = 800 x 500 mm
Abmessungen: B x H x T = 838 x 538 x 450 mm

Anzahl der Rohrreihen	Leistung	Artikelnummer
2 STK	ca. 15 kW	40LG080200
3 STK	ca. 20 kW	40LG080260

EXTERNES KALTWASSERKÜHLREGISTER

Zur Kühlung der Zuluft für Kanaleinbau (B x H = 800 x 500 mm), mit integriertem Kondensatablauf, Gehäuse unisoliert.
Nur in Verbindung mit einem zusätzlichen Kanaltemperaturfühler (Art. Nr. 40LG0400011B) und einem Dreiwege Motorregelventil (Art. Nr. 07R3..LR24ASR).

Luftmenge: 3400 m³/h
Medium: 7/12 °C
Anzahl der Rohrreihen: 3 STK
Leistung: ca. 17 kW
Kanalanschluss: B x H = 800 x 500 mm
Abmessungen: B x H x T = 928 x 530 x 395 mm

Artikel	Artikelnummer
Kaltwasserkühlregister	40LG080210
Tropfenabscheider für Kaltwasserkühlregister	01DE8050

EXTERNER ZULUFTTEMPERATURFÜHLER

Artikel	Artikelnummer
Kanaltemperaturfühler – PT1000 Sensor mit Flansch, Kabellänge 3 m	40LG0400011B

RAUMTEMPERATURFÜHLER

Artikel	Artikelnummer
Raumtemperaturfühler – PT1000 Sensor im Aufputzgehäuse	40LG041330

DREIWEGE MOTORREGELVENTILE

3-Weg-Regel-Kugelhahn für stetige Regelung von Kalt- und Warmwasser mit aufgebautem Regelantrieb.

Belimo-Antrieb: LR 24ASR
Antriebsspannung: 24V AC/DC
Steuersignal: 0-10V DC
Regelkugelhahn: R3015
Einbaulage: beliebig

KVS-Wert	Artikelnummer
0,63 m³/h	07R3015P6LR24ASR
1,0 m³/h	07R30151SLR24ASR
1,6 m³/h	07R30151PLR24ASR
2,5 m³/h	07R30152PLR24ASR

KONDENSATHEBEANLAGE

Kondensatförderpumpe für Kondensat, das unterhalb des Abwasserkanals gesammelt wird oder nicht über ein natürliches Gefälle in die Kanalisation oder den Abfluss des Gebäudes gelangen kann. Die Hebeanlage ist steckerfertig ausgeführt und besteht aus Sammelbehälter, Pumpe mit zugänglicher Hydraulik sowie zwei Schwimmerschaltern.

Technische Daten:
Max. Pumpvolumen: 588 l/h
Max. Förderhöhe: 5,5 m
475 l/h Pumpvolumen bei 2 m Förderhöhe
Elektroanschluss mit Schuko-Stecker
Motorleistung: 75 W
Nennstrom: 0,65 A / Anschlussspannung 230V
B x H x T: 259 x 183 x 165 mm ~ 4,1 kg

Artikel	Artikelnummer
Kondensathebeanlage zum automatischen Fördern von Kondensat	02CONLIFT1

LG 3200 und LG 3200 S auf einen Blick!

Ventilatoren:
energiesparende Radialventilatoren in modernster EC-Motoren-Technologie mit optionaler Konstantvolumenstromregelung oder Konstantdruckregelung

Gegenstromwärmetauscher:
hocheffizientes Wärmerückgewinnungssystem mit Luft/Luft-Gegenstromwärmetauscher mit einem automatischen 100-%igen Bypass, optional mit Enthalpietauscher

Luftvolumenstrom:
maximal 3200 m^3/h bei 250 Pa externer Pressung

Filter:
ISO ePM1 55% in der Außenluft und ISO Coarse 90% in der Abluft

Elektrovorheizregister:
optional mit aufgebautem, isoliertem, elektrischem Vorheizregister 12 kW (die zusätzliche Verwendung einer Filter- und Klappenbox, 08FKK3200A, ist notwendig)

Elektronachheizregister:
optional mit aufgebautem, elektrischem Nachheizregister 4 kW

Warmwasser-Nachheizregister:
für Zuluftnachheizung (für den externen Kanaleinbau)

Gehäuse:
aus verzinktem Stahlblech, mit Wärmedämmung 50 mm

Luftleitungsanschlüsse LG 3200:
AUL/FOL/ZUL/ABL (B x H) 300 x 800 mm (nach oben)

Luftleitungsanschlüsse LG 3200 S:
AUL/ABL (B x H) 300 x 800 mm (nach oben) &
FOL/ZUL (B x H) 486 x 786 mm (seitlich)

Anschlussprofil: P30

Einbaulage:
Standmontage

Sommerumschaltung:
integrierte 100-%ige Bypassklappe mit Dichtung

Optional: Gebäudeautomation – Vernetzbarkeit

- Integrierter Webserver
- Modbus RTU
- Modbus TCP/IP
- BACnet
- KNX-Gateway

Die entsprechende Busanbindung wird gemäß der Kundenbestellung werkseitig aktiviert/parametrisiert.

Elektrischer Anschluss:
mittels Anschlussklemmen

Service – Wartung – Inbetriebnahme

UNSER KOMPAKTLÜFTUNGSGERÄT LG 3200 WURDE EXTERN GEPRÜFT VON:

- Hochschule Luzern – Technik & Architektur
- TÜV-AUSTRIA Services GmbH, Prüf-, Inspektions- und Zertifizierungsstelle/Wien

UNSER KOMPAKTLÜFTUNGSGERÄT LG 3200 WURDE ZERTIFIZIERT VON:

- Passivhausinstitut Darmstadt
- energie-cluster.ch, Deklarationsbericht durch die Hochschule Luzern

Hinweis:
In unserem Lieferprogramm finden Sie Gerätegrößen bis zu 10.000 m^3/h sowie umfangreiches Zubehör.

ErP 2018

ErP 2018
Erfüllt die Anforderungen an die Ökodesign-Richtlinie, lt. EU-Verordnung 1253/2014.

Ihr Partner/Installateur:

klimaaktiv Partner | PASSIVHAUS Austria | Mitglied NETZWERK PASSIVHAUS www.passivhaus.at

Für den Inhalt verantwortlich: J. Pichler Gesellschaft m.b.H. | ***Grafik und Layout:*** WERK1 Werbegraphik GmbH
Fotos: J. Pichler Gesellschaft m.b.H. | ***Text:*** J. Pichler Gesellschaft m.b.H.
Alle Rechte vorbehalten | Alle Fotos Symbolfotos | Änderungen vorbehalten | ***Version:*** 08/2025 de/p

PICHLER
Lüftung mit System.

J. PICHLER
Gesellschaft m.b.H.

ÖSTERREICH
9021 KLAGENFURT AM WÖRTHERSEE
Karlweg 5
T +43 (0)463 32769

1100 WIEN
Doerenkampgasse 5
T +43 (0)1 6880988

office@pichlerluft.at
www.pichlerluft.at

PICHLER
Lüftungstechnik G.m.b.H

DEUTSCHLAND
86825 BAD WÖRISHOFEN
Altvaterstraße 23

office@pichlerluft.de
www.pichlerluft.de

PICHLER & CO d.o.o.
prezračevalni sistemi

SLOWENIEN
2000 MARIBOR
Cesta k Tamu 26
T +386 (0)2 46013-50

pichler@pichler.si
www.pichler.si

KLIMA DOP d.o.o.
klimatizacija i ventilacija

SERBIEN
11070 NOVI BEOGRAD
Autoput Beograd-Zagreb bb (Blok 52 – prostor GP „Novi Kolektiv")
T +381 (0)11 3190177

office@klimadop.com
www.klimadop.com